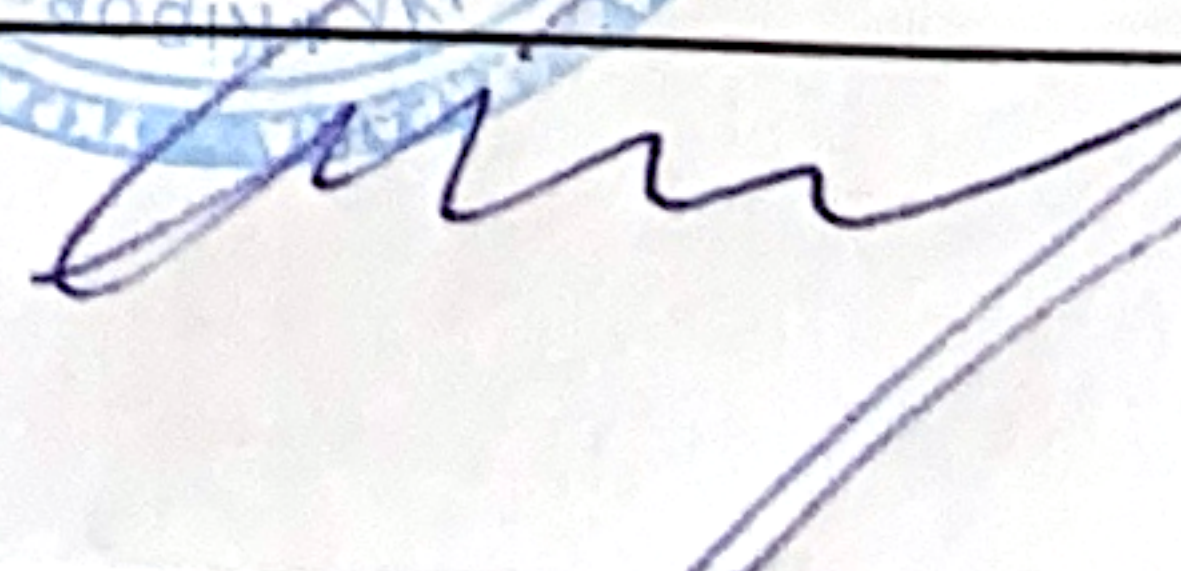


**ЗАХОДИ**  
щодо підготовки наземної сонячної електростанції ТОВ «ОЛІМП ЕНЕРДЖІ» до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026рр.

№ з/п	Основні види робіт	Термін виконання	Відповідальна особа
1.	Виконати ППР електрообладнання наземної СЕС	01.10.2025	головний електрик
2.	Виконати вимірювання опору ізоляції електрообладнання наземної СЕС	01.10.2025	головний електрик
3.	Перевірити герметичність входів-виходів КЛ-0,4/10 кВ, які розташовані на території СЕС	01.10.2025	головний електрик
4.	Виконати перевірку пристроїв релейного захисту та протиаварійної автоматики, систем зв'язку та засобів диспетчерсько-технологічного управління.	01.10.2025	головний електрик
5.	Забезпечити перевірку та попередження пошкоджень устаткування, технологічних схем і споруд в умовах низьких температур зовнішнього повітря.	01.10.2025	головний електрик
6.	Забезпечити дотримання вимог вибухової та пожежної безпеки кабельного господарства, силових трансформаторів та іншого устаткування.	01.10.2025	головний електрик
7.	Перевірити готовність резервних джерел електричної енергії власних потреб до ОЗП.	01.10.2025	головний електрик
8.	Перевірити рівні масла в маслонаповнених апаратах (силових трансформаторах).	01.10.2025	головний електрик
9.	Перевірити та усунути, у разі виявлення, причини обмеження робочої потужності.	01.10.2025	головний електрик
10.	Забезпечити готовність устаткування до виконання планованого графіка робочої потужності.	01.10.2025	головний електрик
11.	Виконати перевірку робочих параметрів та провести обслуговування фотоелектричних модулів та інверторів	01.10.2025	головний електрик
12.	Забезпечити персонал спецодягом, спецвзуттям, утепленими куртками та інструментом.	01.10.2025	директор
13.	Перевірити готовність систем опалення, вентиляції, утеплення й освітлення виробничих будівель і робочих місць до роботи в ОЗП	01.10.2025	головний електрик
14.	Перевірити укомплектованість робочих місць інструкціями з експлуатації устаткування, охорони праці та пожежної безпеки у відповідності з вимогами НД	01.10.2025	директор
15.	Забезпечити об'єкт необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння згідно встановлених норм.	01.10.2025	директор
16.	Перевірити на території СЕС наявність піску в пожежних ящиках та їх герметичність	постійно	головний електрик
17.	Провести ревізію покрівель виробничих будівель.	01.10.2025	головний електрик
18.	Перевірити наявність згідно з затвердженими нормами аварійного запасу матеріалів та устаткування для виконання аварійно-відновлювальних робіт на наземній СЕС	01.10.2025	директор
19.	Заборонити застосування для опалення приміщень нестандартного (саморобного) електронагрівального обладнання	постійно	головний електрик
20.	Виконати розчищення території СЕС від гілок дерев, кущів та рослинної порослі	постійно	головний електрик

Директор

 Оніщенко І.П.